



Модуль управления многофункциональный TTR-01D

Руководство по обновлению ПО модуля

Исполнение для систем отопления и горячего водоснабжения

Для версии прошивки 02.xx изменился протокол чтения архивов. Поэтому для доступа к архивам необходимо пользовательское ПО TTR01D_U01.exe верс 2.0

1. Запустить обновленную программу TTR01D_U01.exe верс. 2.0.
2. Установить параметры связи.
3. Проверить наличие связи принимая текущие значения.
4. Обновить ПО модуля на вкладке Настройки.
5. Синхронизировать часы модуля с компьютером.
6. Снять ошибку 0400 установкой значений графика ограничений как показано на рис. 1. Значения графика ограничений можно выбрать аналогичными температурному графику.

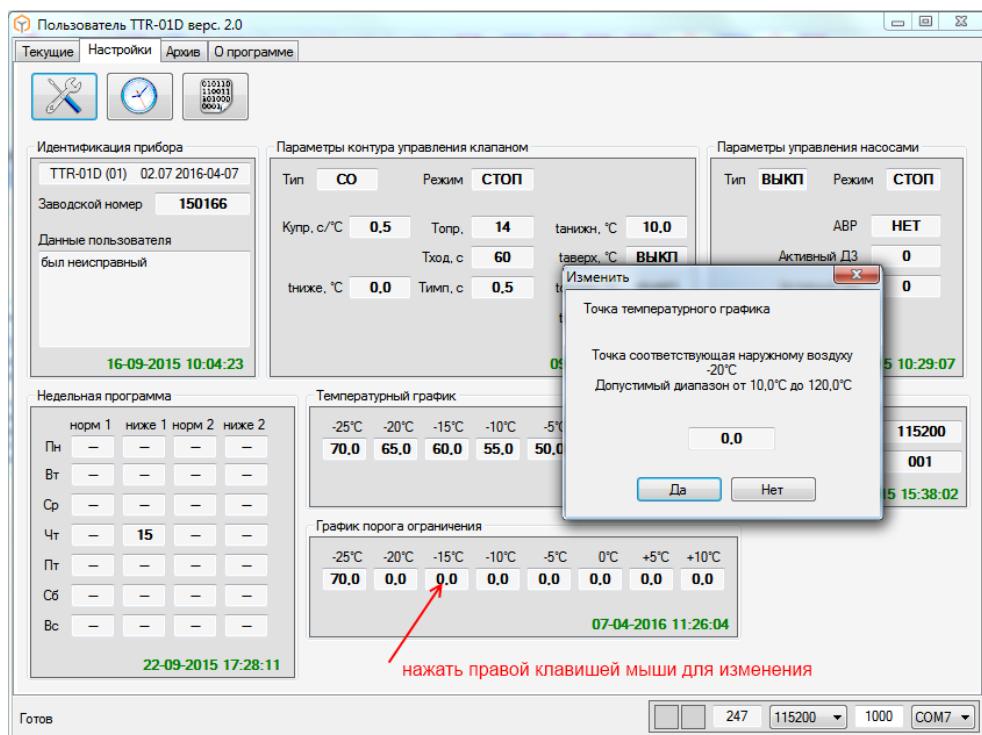


Рис 1.

7. Проверить установку параметров нажав кнопку чтения всех параметров.